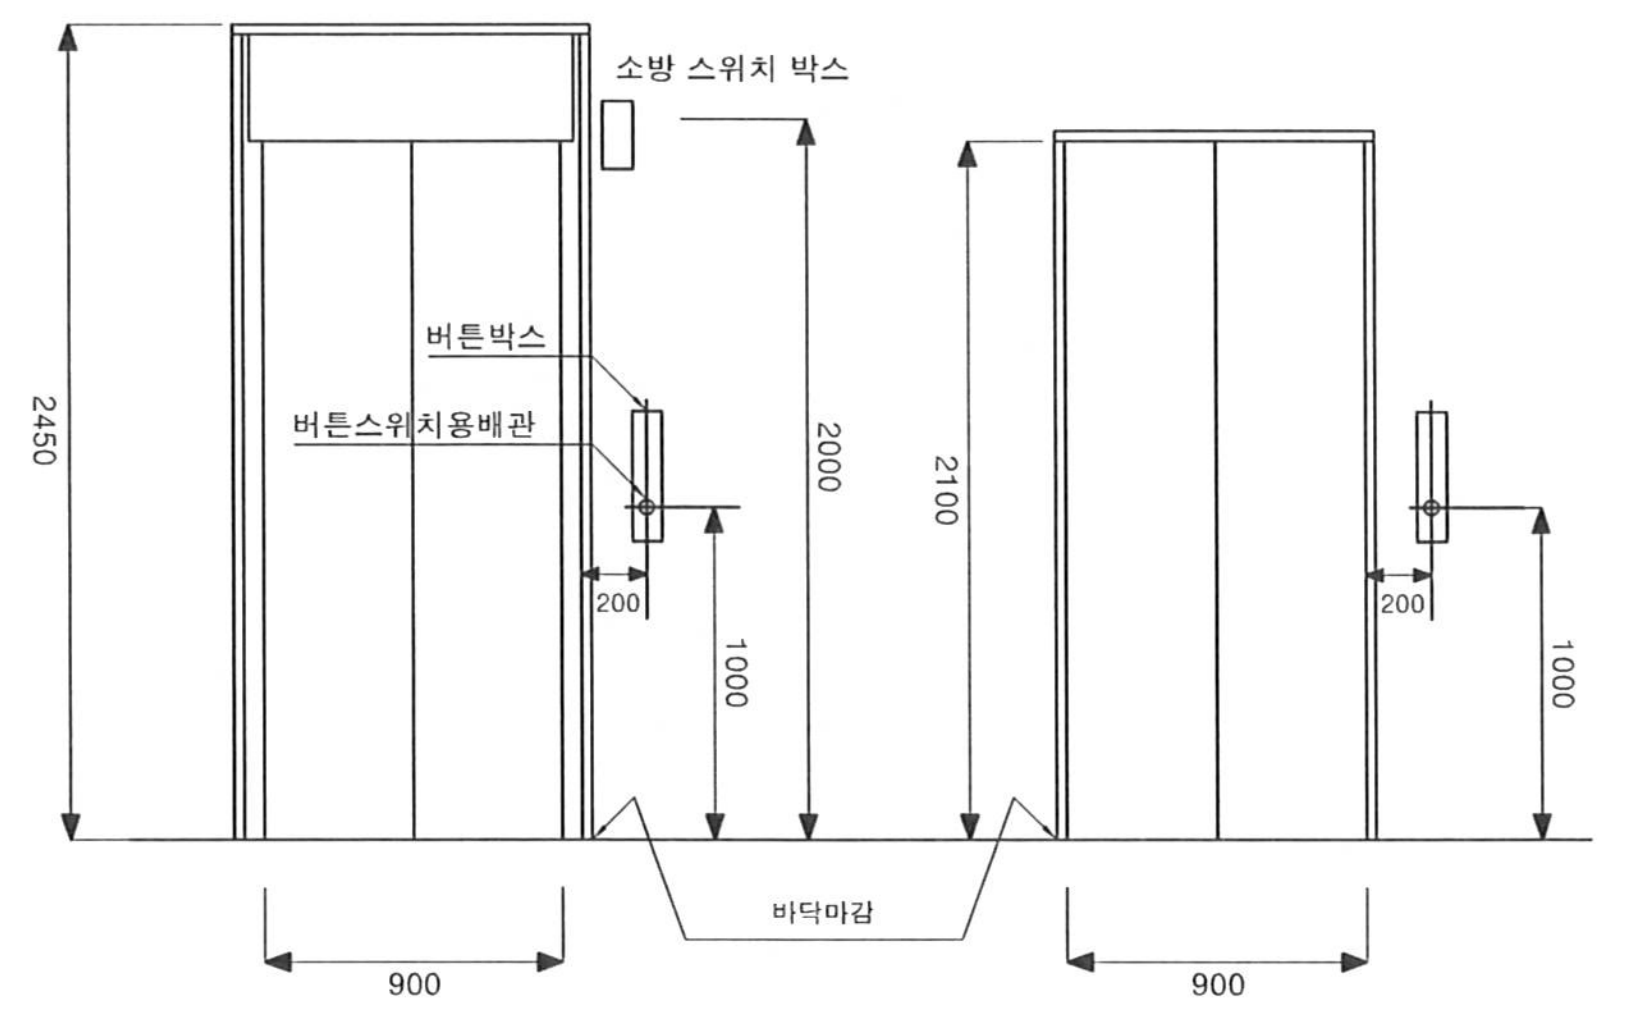
소방 스위치 박스
버튼박스
버튼스위치용배관
2450
2000
2100
1000
200
200
1000
바닥마감
900
900

(축척 - NONE)

1. 승강카

인승	층	운행층	카크기(폭x깊이)	속도(m/min)
15+15+15+15	22	지하1층~지상22층	1,600x1,500	105

2. 승강로

구분	규격(폭x깊이)[mm]	오버헤드(mm)	피트깊이(mm)	비 고
LH공사 기준	8,750 x 2,300	5,200 이상	2,100 이상	적합
현설계	8,870 x 2,300	5,695	2,285	

주기사항

. 기계실높이 : 바닥마감에서 천정(보의 하부)까지 높이
. 오버헤드 : 최상층 승강장 바닥 마감면에서 승강로 천장하부까지의 수직거리
. 피트깊이 : 무근콘크리트 마감면에서 최하층 승강장 바닥까지의 수직거리
. 승강로 배수 : 자연배수 또는 집수정 설치
. 승강기 출입문 : 지하층 및 1층에 설치하는 소방스위치 박스 설치용은
상부 막판크기까지 2450M로 시공할 것.


거실/침실
거실/침실
거실/침실
거실/침실
무인택배
PIT
오버헤드
5695
PIT 깊이
2285
2100
2100
2100
2100
2450
2450
ELEV 기계실
ELEV홀
ELEV홀
ELEV홀
ELEV홀
ELEV홀
ELEV홀
거실/침실
거실/침실
거실/침실
거실/침실
지하주차장
22층 바닥
21층 바닥
3층 바닥
2층 바닥
1층 바닥
S.L.33.305
GL 33.00
(3100X19)
2600
2600
3100
3100
3100
3295
5600
6800
55800
2100

승강로 단면 및 출입문 설치도-2

SCALE : 1/50(A3:1/100)

설계명 PROJECT TITLE
고양지축지구 S-1BL
공동주택 건설공사

주 기 NOTE
803동
26+29-378+126-22F
(보완설계도면)
(26+29-226+226-20F→
26+29-378+126-22F 변경)

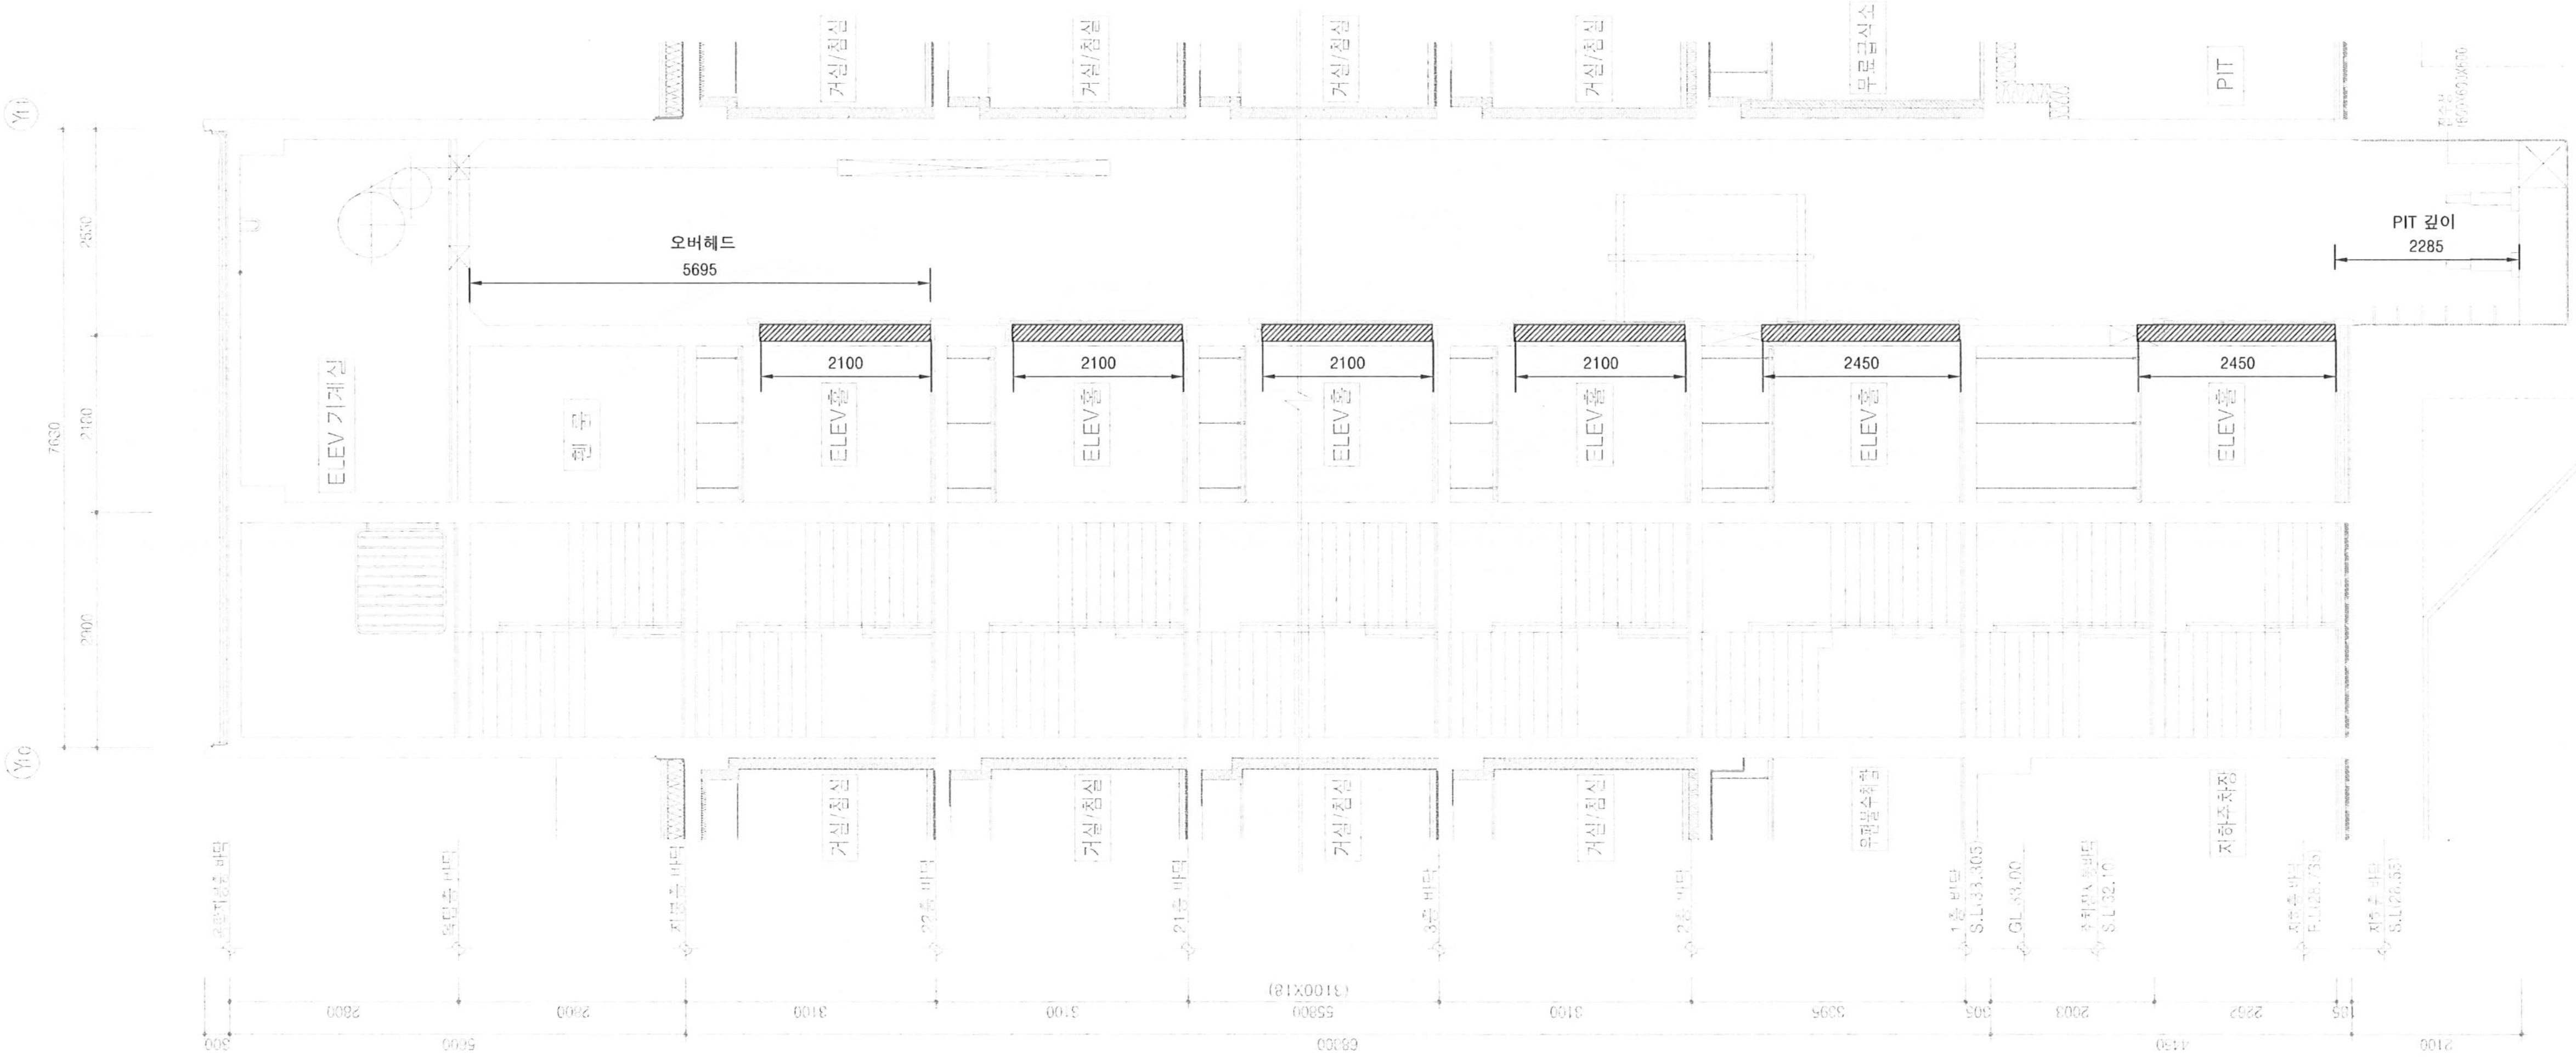설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일자	설계	검토	심사	승인

(주)영광기술단
종합설계업 : 제 서울E-2-408호
일반소방시설설계업(전기,기계) 제2016-01-80호
엔지니어링사업자 : 제E-6-860호
서울시 송파구 법원로 11길 11, B동 1414호(문정현대지식산업센터1-1)
TEL:02-6408-2888, FAX:02-6407-2889

설 계 DESIGN
설계사무소명: (주) 영 광 기 술 단
책임기술자: 최 광 기

감독확인
SUPERVISION CONFIRMATION

축 척 SCALE	
A1	1/50
A3	1/100

일 자 DATE
2019. 05.

설계번호 PROJECT NO.

도면화일명 DWG. FILE NAME
EI028_승강로 단면 및 출입문 설치도-2.dwg

도면번호 SHEET NO.
EI - 028

도면명 SUBJECT TITLE
승강로 단면 및 출입문 설치도-2