


## 엘리베이터 완성시 검사기준 (3)

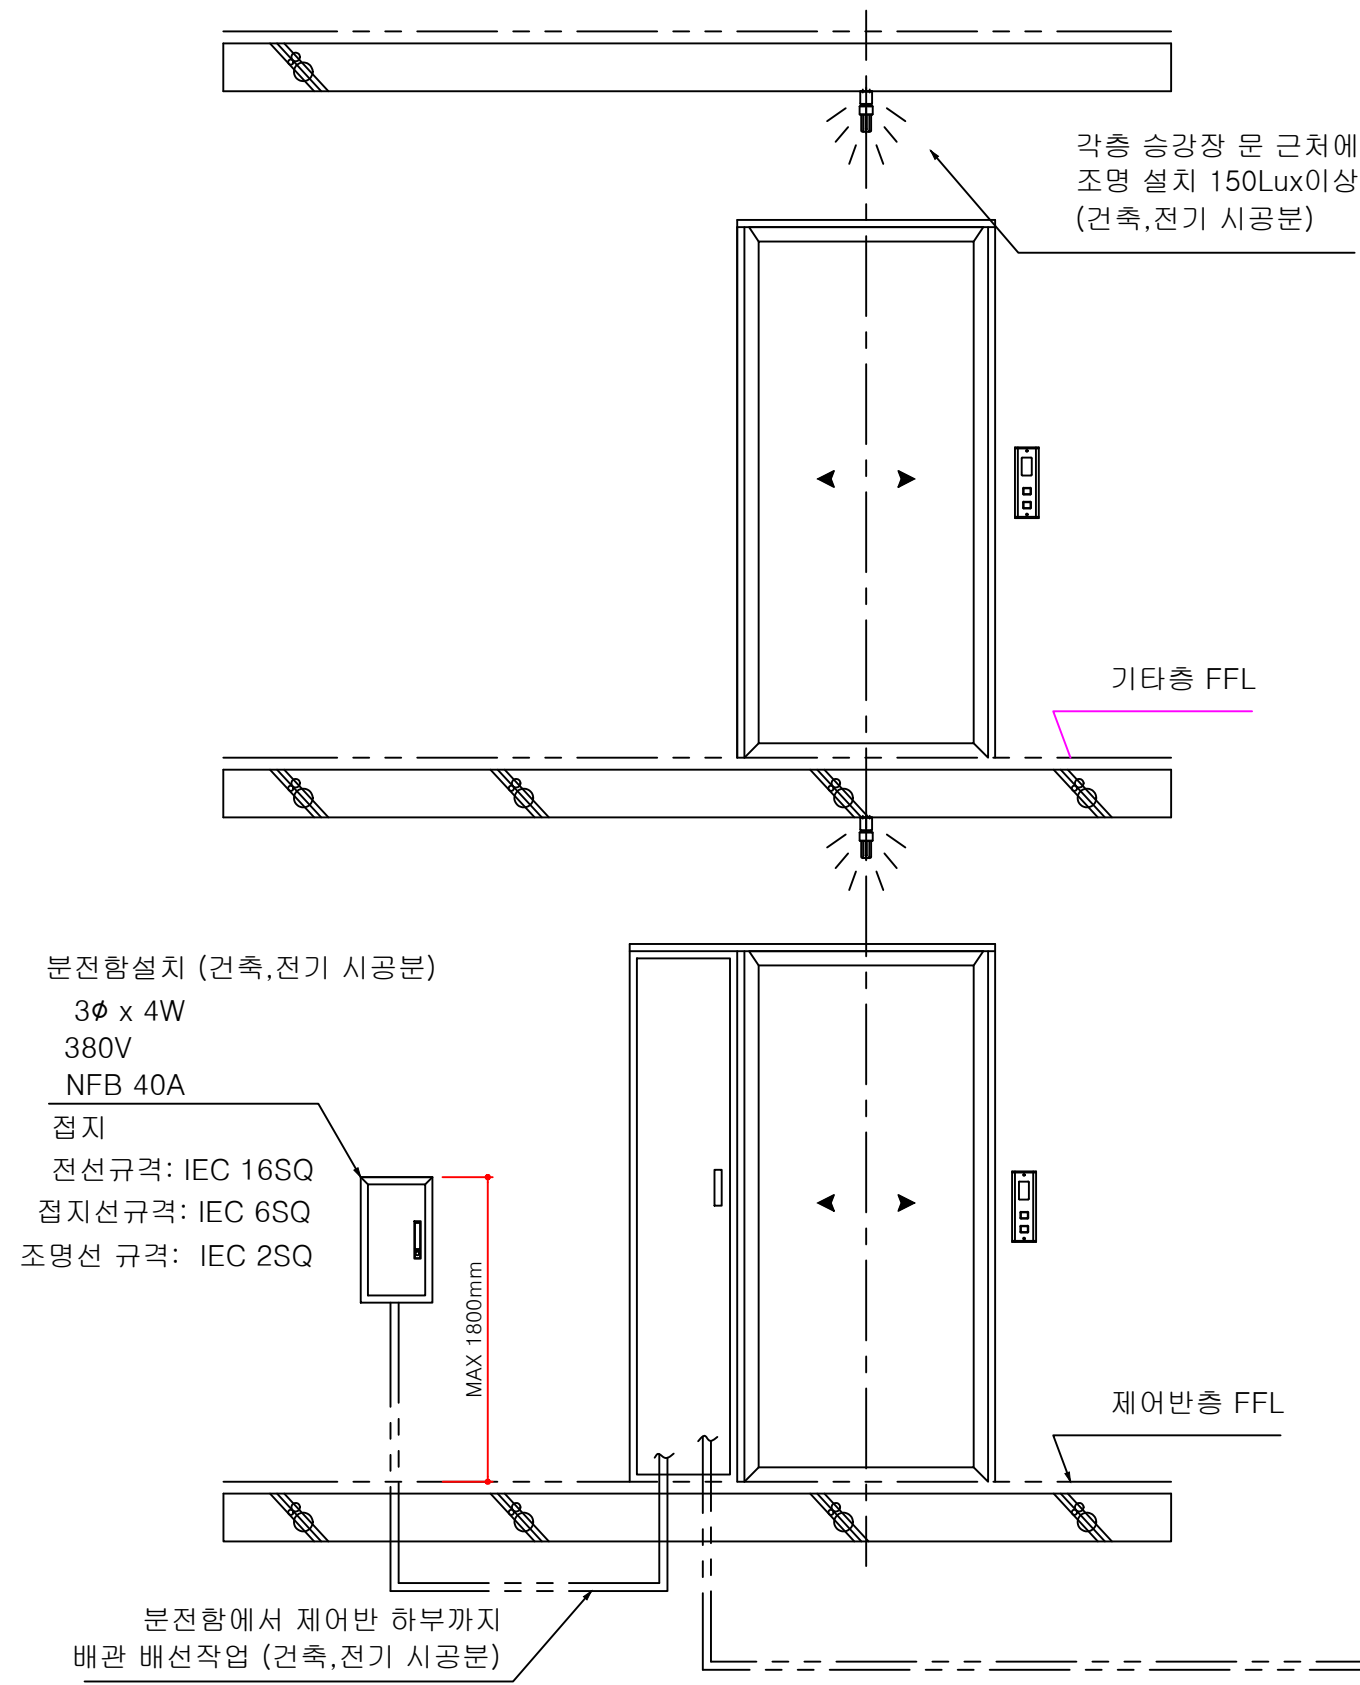

### 7.6.1 공간조명

승강장 문 근처 승강장의 자연 또는 인공 조명은 이용자가 엘리베이터에 들어가기 위하여 승강장 문을 열 때, 카 조명이 꺼져 있을지라도 앞을 볼 수 있도록, 바닥에서 적어도 150Lux이상이어야 한다.

### 6.3.3 제어장치

#### 6.3.3.1 제어반 및 기타의 제어장치의 설치상태는

견고하고, 지진 기타의 진동에 의해 움직이거나 넘어지지 않는 조치가 되어있어야 한다.

#### 6.3.3.2 승강로 밖에 설치하는 제어반 또는 기타의 제어장치는

구동기의 운전상태를 용이하게 확인할 수 있는 위치에 설치하여야 하며 먼지, 물기 등이 유입되지 않도록 보호되어야 한다.

#### 6.3.3.3 수전반 및 주개폐기는 원칙적으로 승강로 밖의 제어반

또는 기타의 제어장치의 내부 가까이 설치하고, 안전하고 용이하게 조작할 수 있어야 한다.

#### 6.3.3.4 구동기 설치공간에 접근하기 위해 별도로 설치하는

점검구와 승강로 밖에 설치하는 제어반 또는 기타의 제어장치의 점검도어는 잠금장치가 있는 금속제 도어로 하여야 한다.

#### 6.3.3.5 제어반은 직접 또는 표시장치에 의해 엘리베이터를


용이하게 감시할 수 있는 구조이고 감전등 위험에 직접 노출되지 않도록 보호대책을 강구하여야 한다. 또한, 승강로 밖에 설치하는 경우에는 자동잠금 기능을 갖추어야 한다.

### NOTE

분전함 관련하여 승강기 안전 기술원 추가 답변내용 :  
 분전함에는 식별이 가능하도록 엘리베이터 전용이라는 표시가 붙어있어야 합니다.

인터폰선 ( UTP ) 2개소  
 제어반 하부까지  
 배관 배선작업(건축,전기 시공분)

CCTV 설치시  
 동축케이블 적용  
 배관공사 (건축,전기 시공분)

	한국토지주택공사		공 증보:도 육 교 공	(주) 동명기술공단종합건축사사무소 (주) 삼 안 (주) 경 동 엔 지 니 어 링	설 계 사			한 국 토 지 주 택 공 사	일 자	축 척	도 면 번 호	일 련 번 호
	작 성	검 토	승 인	담 당	검 토	승 인						
인사명 : 행정중심복합도시 3-2 외곽순환도로행단보행여로건설공사	유승배	김재현	김재현	전진영	김영호	한영희			2019. 12	S = NONE	B-38	

공사명 : 행정중심복합도시 3-2 외곽순환도로 횡단 보행연결로 건설공사

도면명 : Δ € 1 . & ' 1