– 외벽마감공사(건축공사)
– 마감 재질은 내화구조 1시간 이상일 것
– 승강기 완성검사시에 마감재의 시험성적서 및 납품확인서 필히 제출할 것

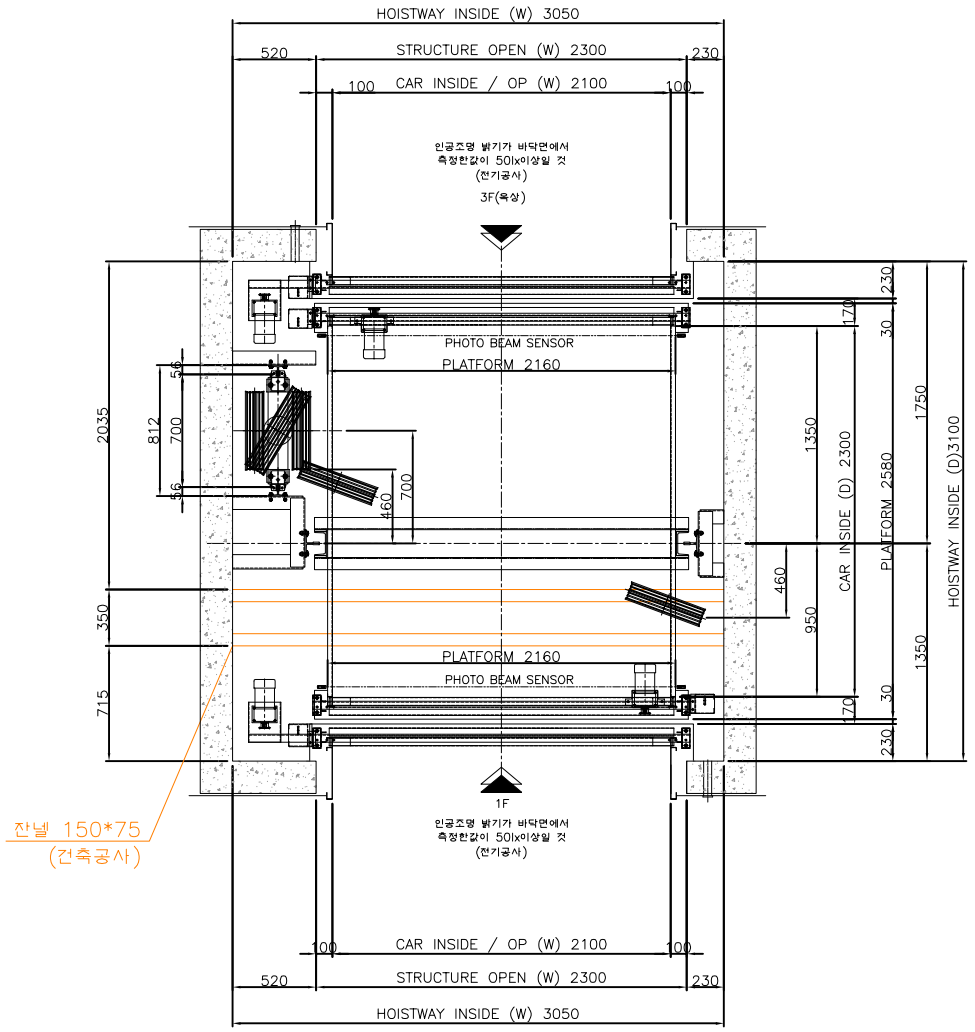

유압식 화물용 승강기 사양서 (SPECIFICATION)

1	호 기	1 호 기	
2	용 도	화 물 용	
3	용 량	1,500 kg (카자중 1,000kg)	
4	속 도	20m/min	
5	구 동 방 식	유압 2단속도, PLC 제어	
6	정지층(전면)	1F,3F	전면(1F) / 후면(3F)
7	POWER UNIT/CYLINDER	18.5kW / ø140	
8	전 고	15,850mm	
9	OVER HEAD(정상부)	4,300mm	
10	행 정 거 리	10,050mm	
11	P I T	1,500mm	
12	승 강 로 크 기	3,050mm(X)x3,100mm(Y)	
13	카 내 부 크 기	2,100mm(W)x2,300mm(D)x2,100mm(H)	
17	WIRE ROPE	ø12 x 5	
18	CAR RAIL/CWT RAIL	18K / 8K	
19	BUFFER TYPE	URETHAN BUFFER	
20	기 계 실 동 력 전 원	AC380V, 삼상, 60Hz	
21	기 계 실 조 명 전 원	AC220V, 단상, 60Hz	
22	기 타 옵 션	--	

승강로 단면도
확인 후
층고조절 필요합니다.

설계 사양서 (SPECIFICATION)

	C A R	
1	CAR DOOR	STS-HAIRLINE 마감
2	CAR PANEL	STS-HAIRLINE 마감
3	CAR LIGHT	직접조명형
4	CAR FLOOR	CHECK PLATE 3.2T마감
5	CAR SILL	CHECK PLATE 3.2T마감
6	O.P.B(MAIN & SUB)	STS-HL 3.0T 수직삽입식 마감
7	CAR DOOR 구동 방식	2도어상승자동개폐
8	CAR DOOR 크 기	2,100mm(W) x 2,100mm(H)
	HALL	
1	HALL DOOR	STS-HAIRLINE 마감
2	HALL DOOR 크기	2,100mm(W) x 2,100mm(H)
3	HALL DOOOR 개폐방식	2도어상승자동개폐 (전층 방화도어)
4	H.P.I	전층
5	JAMB 재질	STS-HAIRLINE 마감
6	HALL SILL	CHECK PLATE 3.2T마감
7	HALL BUTTON	수직삽입식

사업번호
PROJECT NO.

기 사
NOTE

NO	REVISION		

공 사 명
PROJECT TITLE
동부 중소유통
공동도매 물류센터 건립공사

승 인
APPROVED BY

설 계
DESIGNED BY

검 토 1
CHECKED BY

검 토 2
CHECKED BY

담 당
DRAWIN BY

힐엔지니어링 건축사사무소
HILL ENGINEERING ARCHITECTS
건축사. 김 만 기
TEL (051)293-4565
FAX (051)293-4566

일 자
DATE 2020. 08

축 척
SCALE A1: 1 / 25
A3: 1 / 50

도 면 명
DRAWING TITLE
승강로 평면도

도면번호
DRAWING NO. EV – 001

일련번호
SHEET NO.